

część istniejąca


Hydrofory V = 1,5m3, i 2,0m3

Pomieszczenie SUW -
posadzka - gres - 51,66m2

↓0,00


Odżelaziacze ciśnieniowe Ø 1000 - 2 szt.

Odmanganiacze ciśnieniowe Ø 1000 - 2 szt.

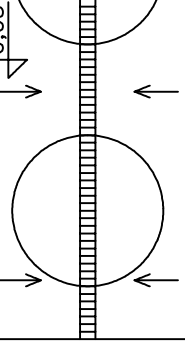

Odwodnienie liniowe

↓0,05

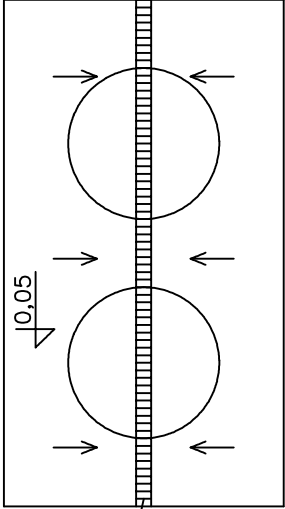

↓0,05

część istniejąca

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont Stacji Uzdatniania Wody przy PDPS Czarnowie gm. Pacyna, dz. nr ew. 149/1			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
Rzut pomieszczenia SUW	1 : 50	3	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność / numer uprawnień:	Data:	Podpis:
Remigiusz Witczak	39/79	12.2013r.	
mgr inż. Maciej Dzikowski	LOD/1487/2013	12.2013r.	